

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое

1. Пределы регулирования поверхности сиденья кресла и подставки для ног по высоте для 5-95-го перцентилей населения группы Б (население со средними значениями продольных антропометрических признаков) при выполнении монтажных и станочных работ, не требующих высокой точности, выбирают по таблице.


мм

| Категория работающих | Пределы регулирования поверхности сиденья кресла по высоте | | Пределы регулирования подставки для ног по высоте | | Примечание |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| | высота в нижнем положении, не более | высота в верхнем положении, не менее | высота в нижнем положении, не более | высота в верхнем положении, не менее | |
| Женщины | H-380 | H-270 | H-800 | H-630 | H - высота рабочей поверхности, мм |
| Мужчины | H-390 | H-300 | H-860 | H-700 | |
| Женщины и мужчины | H-390 | H-270 | H-860 | H-630 | |

2. Ширина подставки для ног - не менее 350 мм, длина - не менее 400 мм, угол наклона опорной поверхности 10-15°.

3. Размеры по высоте пространства для ног представлены на чертеже.

Пространство для ног

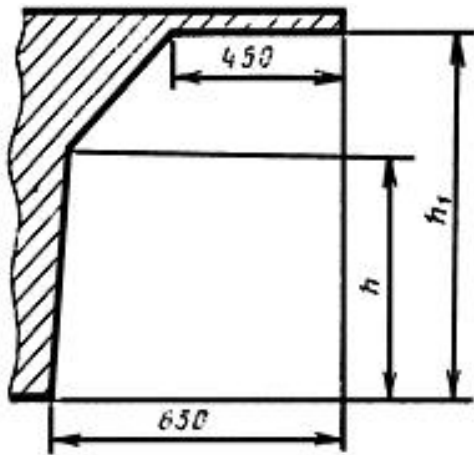

h - высота поверхности сиденья кресла в верхнем положении;

h_1 - высота пространства для ног, равная $h + (220 \div 250)$ мм

Примечание. При определении высоты пространства для ног конкретное значение из диапазона $220 \div 250$ мм выбирают с учетом вида используемой спецодежды.

Ширина пространства для ног - не менее 500 мм.